



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 195811

Ref. verslag

RAP BD 20160704-1P



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties


- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	SCHELDEHOF		Voornaam		Postnr	9070
Adres	Scheldelaan 3D/301		Gemeente	DESTELBERGEN		
Installateur	ELEKTRIEK NV		Gemeente	DIKSMUIDE		
BTW-nummer	BE 0444.242.578					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	SCHELDEHOF		Postnr.	9070		
Adres	Scheldelaan 3D/301		Gemeente	DESTELBERGEN		
EAN-code	541448860015683865		Elektriciteits verdeler			
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting						
U _{nom} (V ac/dc)	1N400V	1x	2P AUT 16A - 1,5mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	5x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²			
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA DIFF 30mA				
Aantal borden	1	1x	2P AUT 16A - 2,5mm ²			
Aantal eindstroombanen	11	3x	2P AUT 20A - 2,5mm ²			
Type aardelektrode	LUS					
Algemene diff. stroom.inr.	2P 40A 300mA					
Bijkomende diff. stroom.inr.	2P 40A 30mA					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen						
Aardspreadings- weerstand :	1Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 0,5MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :
Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01						
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
Inbreuken :	geen					
Opmerkingen:	- verlichting, keuken, badkamer, CV-ketel, niet geplaatst/afgewerkt, stopcontact B3 niet definitief geplaatst in afwachting van type stortbaddouche om rekening te houden dat deze zich buiten volume 2 bevindt.					
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ____ / ____ - ____						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	04.07.2041	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN Directie Keuringsorganisme VZW Inspecteur (n° 143) DEGAESTECKER-Brecht		Datum onderzoek:	04.07.2016

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

TV, Living
Slpk 1

UTP, Living 2x
Slpk 1

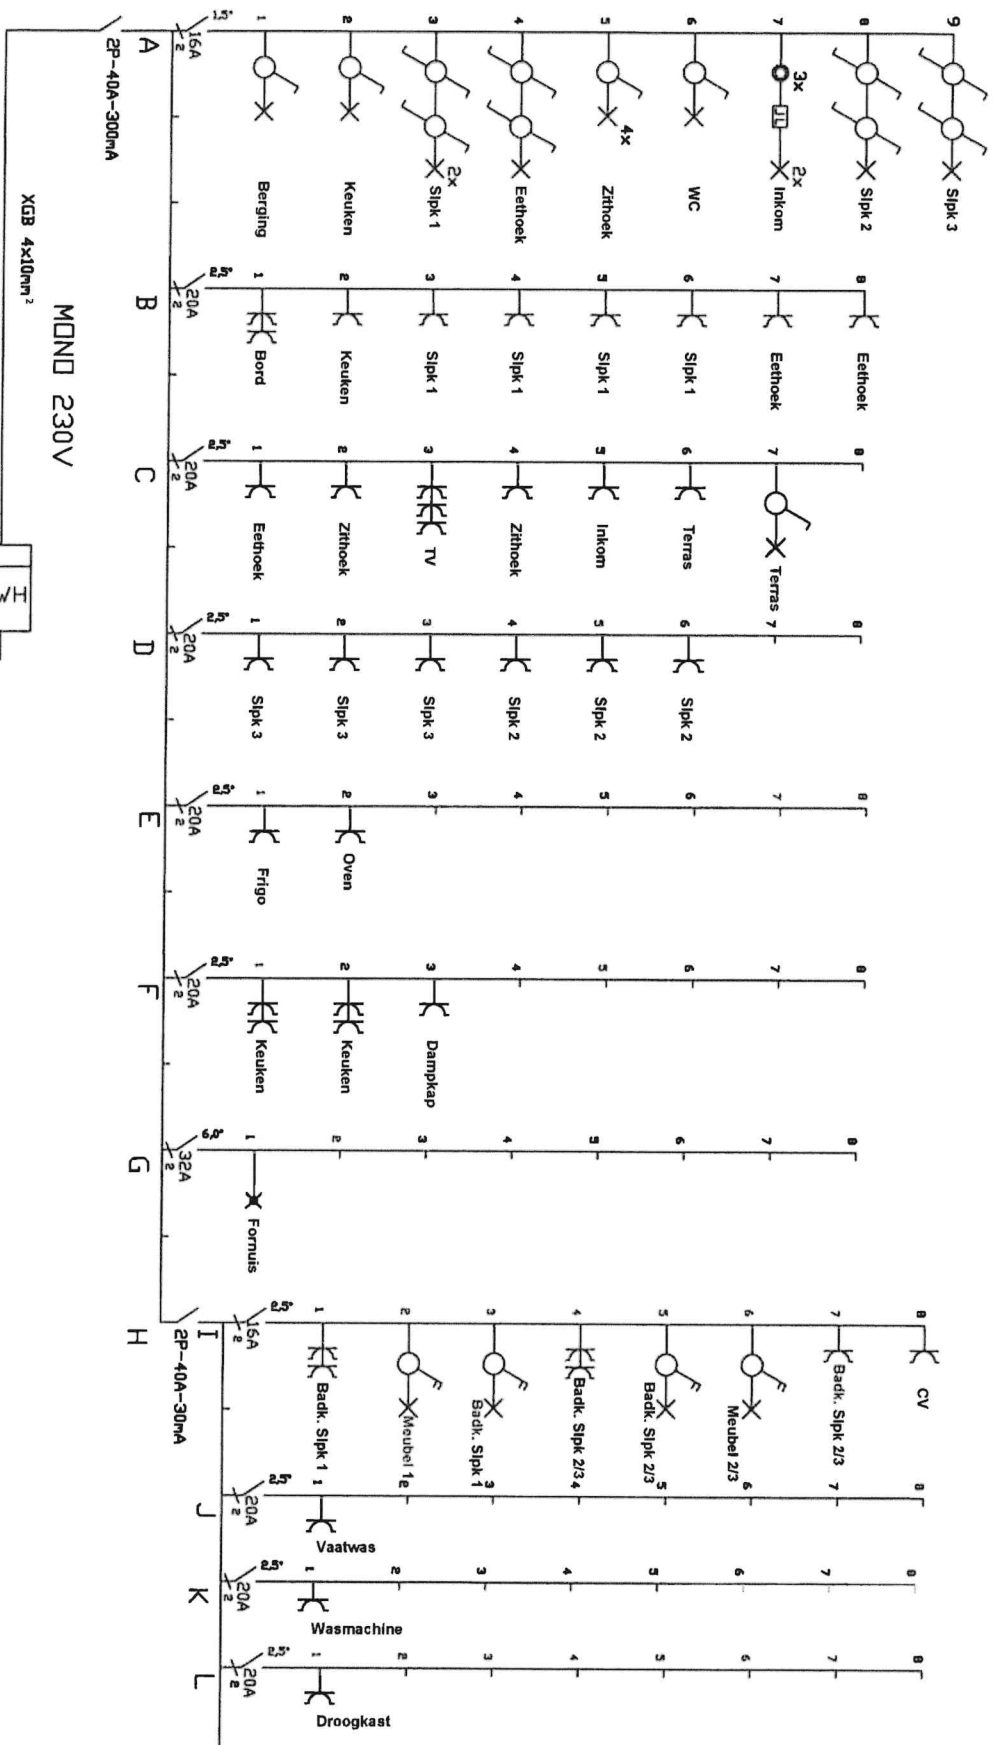

9002 7017 7

J. VAN HEEMELLEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (143)
DECAESTECKER Brecht

EAN NUMBER: 541448860015683865

Revisie: C

Datum: 01/07/2016

APP.NR.: A3.2

Werfnr: 15023

Scheldehof

Scheldelaan 3D 301

9070 Destelbeegen

ELEKTRIEK nv
Esenweg 112
8600 DIKSMUIDE
BTW: BE444.242.578



4 JUL 2016

J. VAN NEMEN
 KEURINGSORGANISME VZW
 inspecteur (IM3)
 DECAESTECKER Brecht

EAN NUMMER: 541448860015683865		ELEKTRIEK nv	
Revisie: B	Scheidehof	Esenweg 112	
Datum: 01/07/2016	Scheidehof 3D 301	8600 DIKSWIJDE	
APP NR.: A3.2	9070 Destelberger	BTW: BE444.24257	
Werfnr: 15023			