3393221

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid
Type der lokalen : APPARTEMENT
Plaats van onderzoek : 1e VERDIEP GROENSTRAAT 37 bus 1 2018 ANTWERPEN
Eigendom van : VAN REMORTEL ALEXANDRA
Opdrachtgever : SANICTECH bvba GROOTSTRAAT 3 2870 PUURS
Installateur : IDEM
BTW : 0867695585 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : GOOSSENS MANU Datum van onderzoek : 16/01/2014

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar: stand : /
Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. DMB Schak. : DIFF. 40 40 A
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 25 mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 14,5 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : >6 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4p 40 A 300 mA bijkomende : 4p 40 A 30 mA
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N	Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
N	Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....


BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De installatiedient opnieuw gecontroleerd- door dezelfde organisme- uiterlijk op : 16/01/2038,
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruiknamevan elke belangrijkewijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie
maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10
www.ocb.be
info@ocb.be
BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

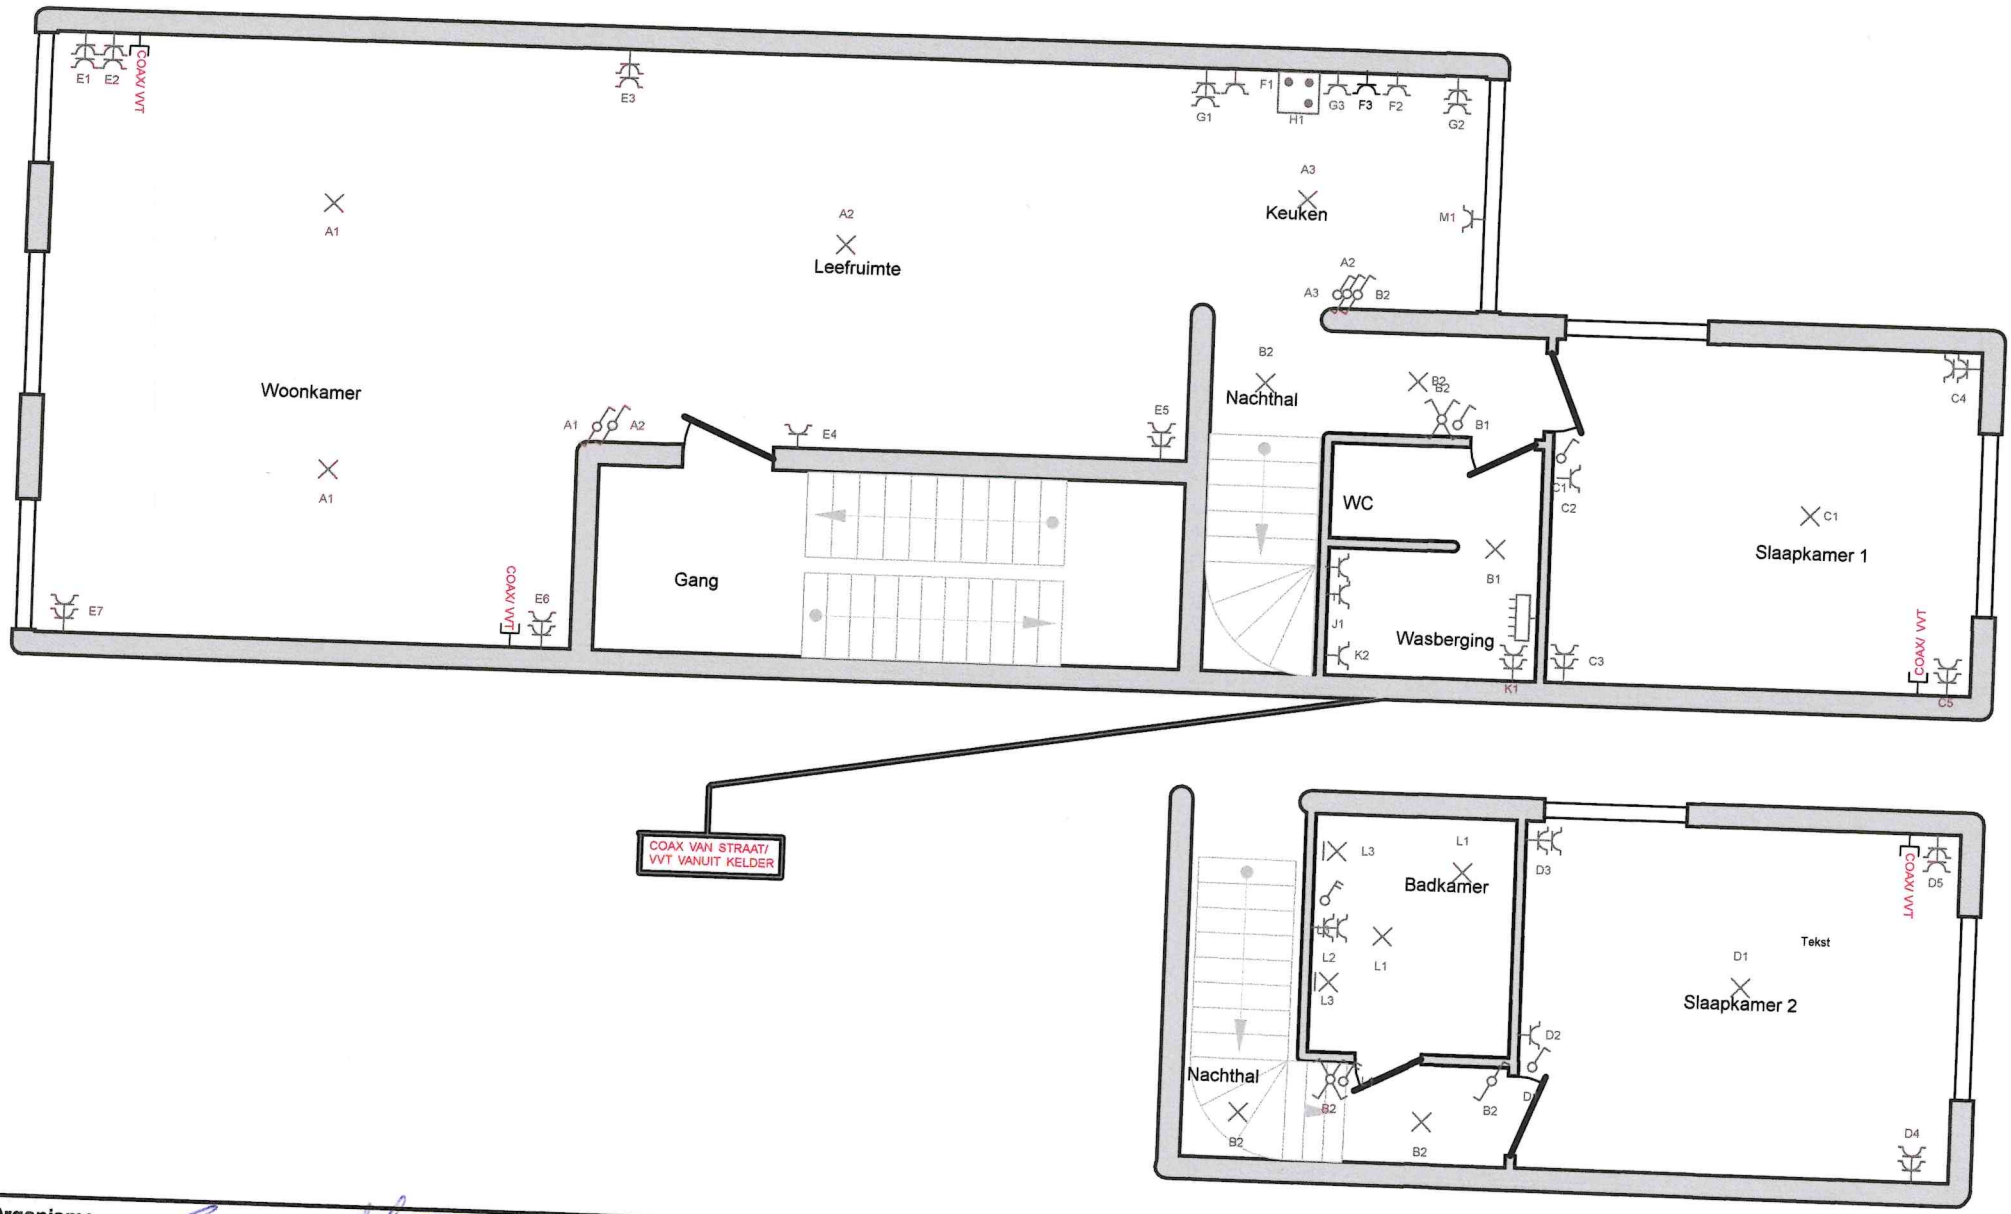

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Van Remortel Alexandra
Cobdenstraat 37 Bus 1
2018 Antwerpen
GSM: 0472/74.39.42
e-mail: alexandra.vanremortel@gmail.com


Installateur
Sanictech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanictech.be
BTW BE 0867.695.385

sanictech

p. 3/5
Situatieschema

Datum: 5/06/2013

2 x 230V ~ 50Hz

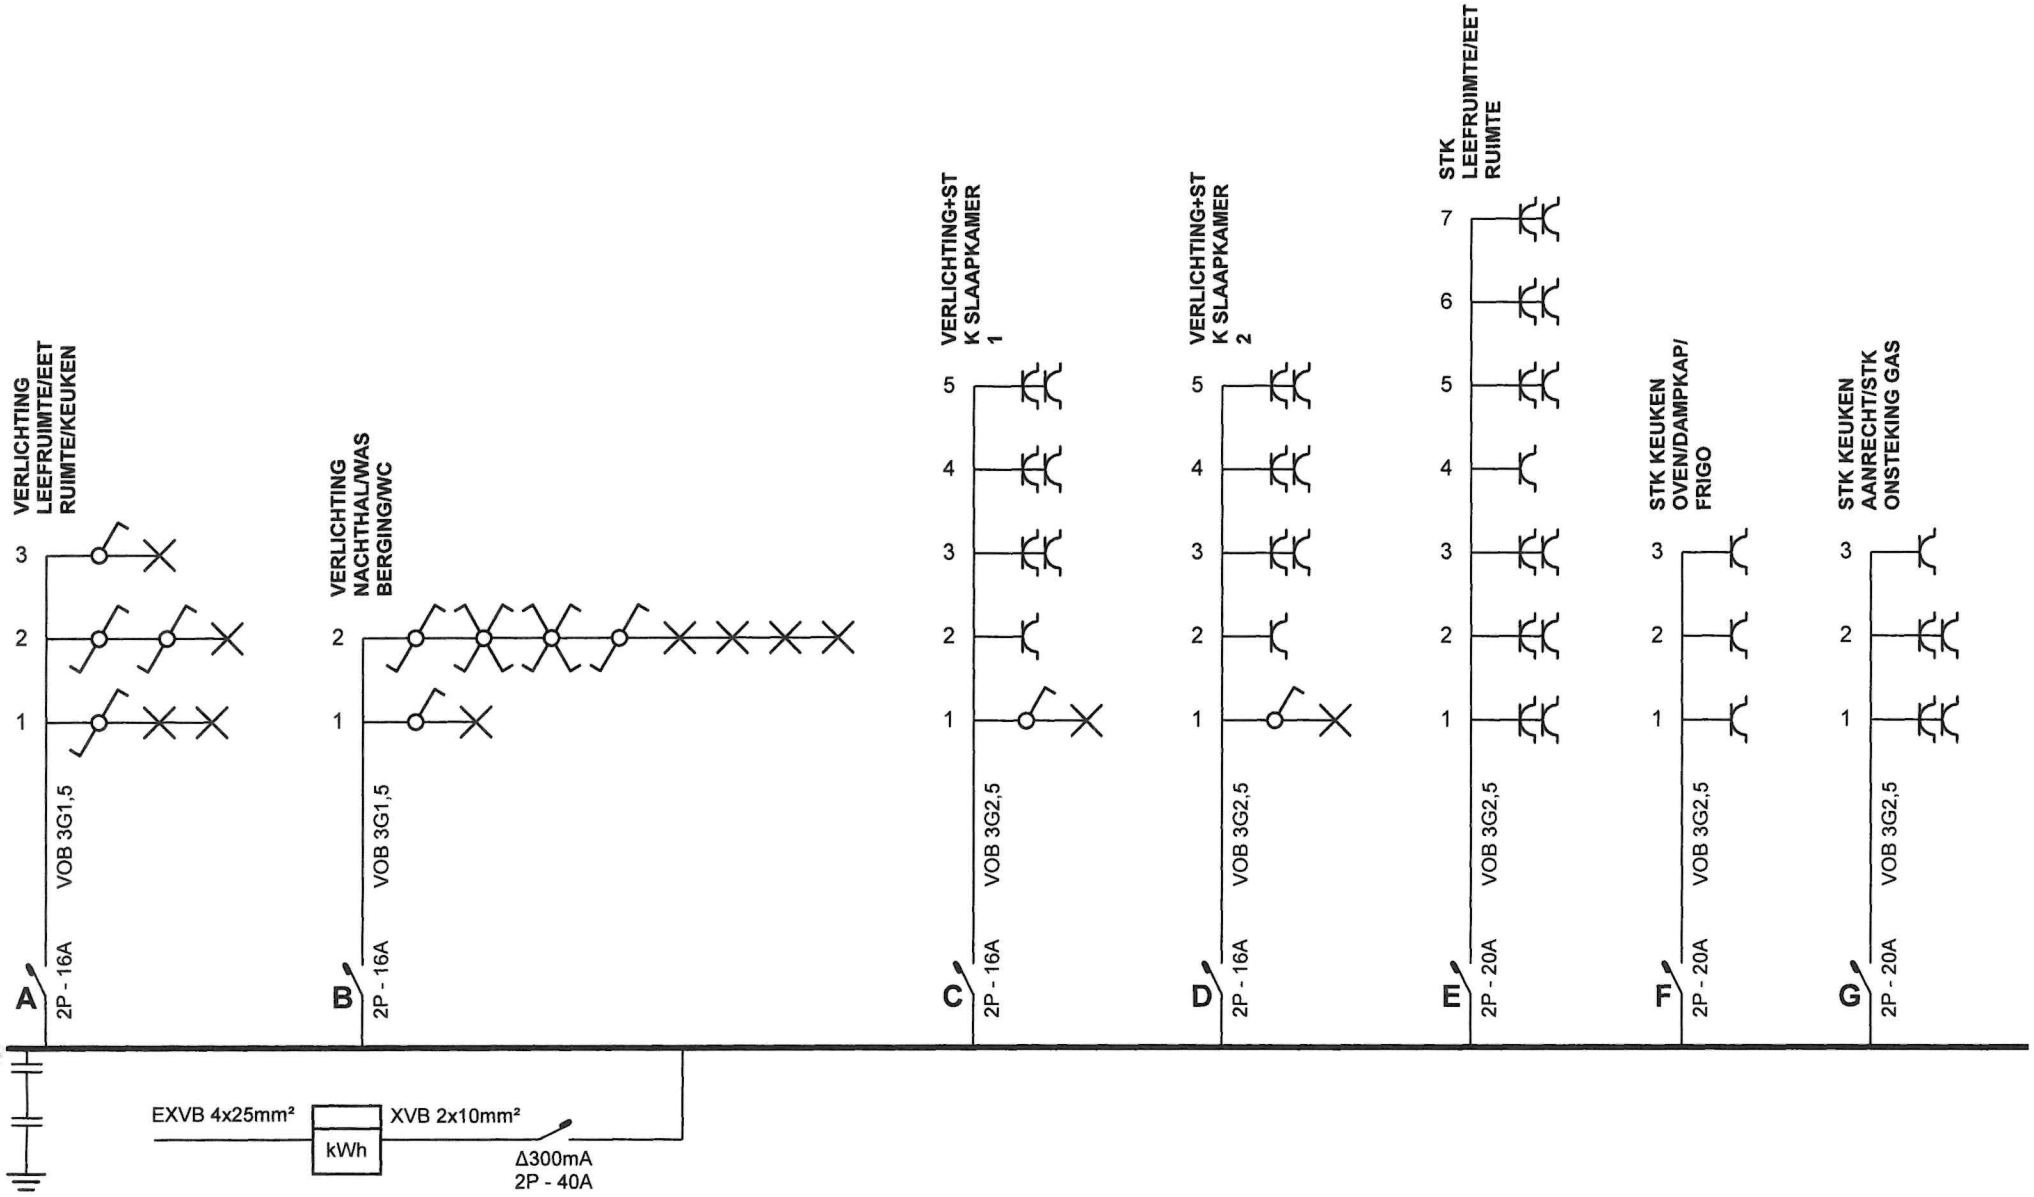

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Van Remortel Alexandra
Cobdenstraat 37 Bus 1
2018 Antwerpen
GSM: 0472/74.39.42
e-mail: alexandra.vanremortel@gmail.com


Installateur
Sanictech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanictech.be
BTW BE 0867.695.385

sanictech

p. 1/5
Eendraadschema

Datum: 5/06/2013

2 x 230V ~ 50Hz

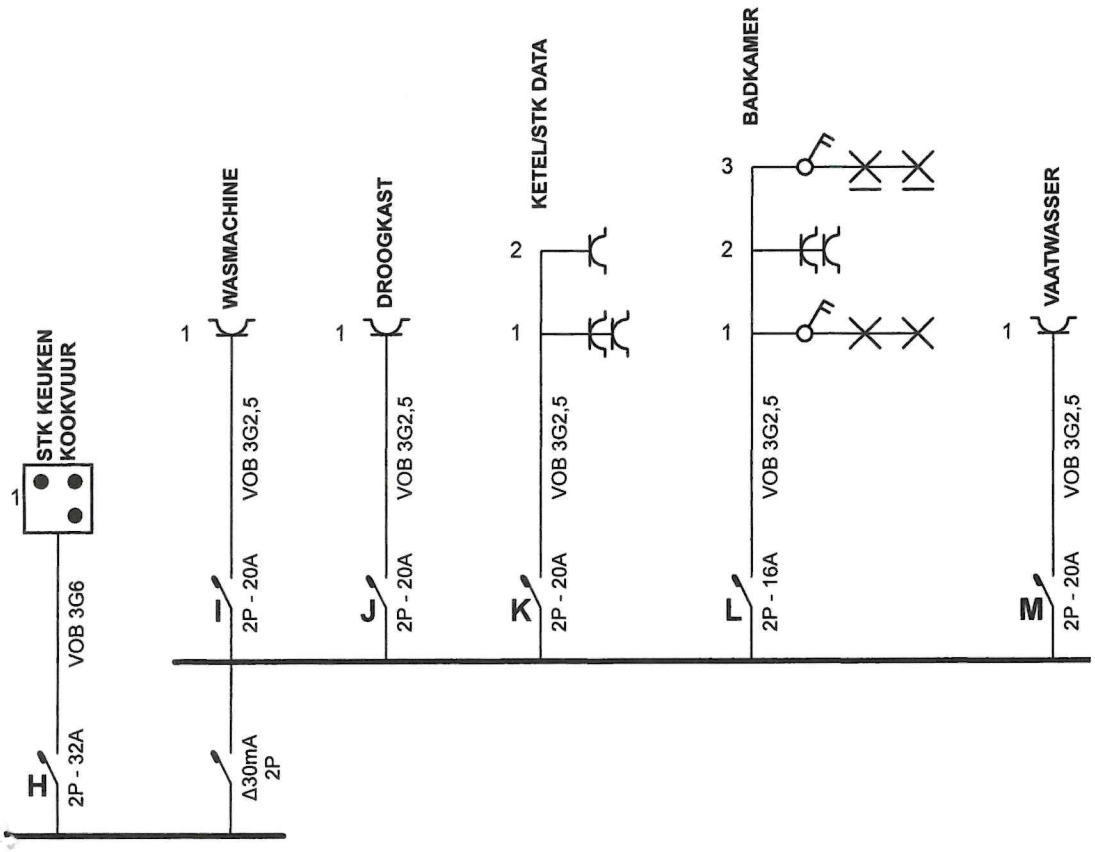

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Van Remortel Alexandra
Cobdenstraat 37 Bus 1
2018 Antwerpen
GSM: 0472/74.39.42
e-mail: alexandra.vanremortel@gmail.com

Installateur
Sanictech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanictech.be
BTW BE 0867.695.385

p. 2/5
Eendraadschema

Datum: 5/06/2013

2 x 230V ~ 50Hz

A	VERLICHTING LEEFRUIMTE/EETRUIMTE/KEUKEN
B	VERLICHTING NACHTHAL/WASBERGING/WC
C	VERLICHTING+STK SLAAPKAMER 1
D	VERLICHTING+STK SLAAPKAMER 2
E	STK LEEFRUIMTE/EETRUIMTE
F	STK KEUKEN OVEN/DAMPKAP/FRIGO
G	STK KEUKEN AANRECHT/STK ONSTEKING GAS
H	STK KEUKEN KOOKVUUR
I	WASMACHINE
J	DROOGKAST
K	KETEL/STK DATA
L	BADKAMER
M	VAATWASSER

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Goossens M
16/11/14

Plaats van de elektrische installatie
Van Remortel Alexandra
Cobdenstraat 37 Bus 1
2018 Antwerpen
GSM: 0472/74.39.42
e-mail: alexandra.vanremortel@gmail.com

Installateur
Sanictech B.V.B.A.
Paleisstraat 120
2018 Antwerpen
GSM: 0497 53 11 84
e-mail: erik@sanictech.be
BTW BE 0867.695.385

sanictech

p. 5/5
Lijst Kringen

Datum: 5/06/2013

2 x 230V ~ 50Hz